




PAŃSTWOWY POWIATOWY



INSPEKTOR SANITARNY W BUSKU-ZDRÓJU

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.I a- 4261/2/20

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2020r.

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019 dla wodociągu sieciowego STAWISZYCE

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1437),
- art.22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 poz.2294 ze zm)

oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej)) na podstawie wyników przekazanych do PPIS ze wskazaniem miejsca poboru), przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

WODOCIĄG Stawiszycy	mok	mop	Liczba wydanych ocen	RAZEM
Kontrole PPIS	Ib/79/N/19 z dnia 25.02.2019 (Probołowice 58 - posesja) Ib/213/N/19 z 20.05.2019 (Miernów 112) Ib/289/N/19 z 09.08.2019 (Stawiszycy 6)-ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h powyżej 300 Ib/450/N/19 z dnia 26.11.2019r (Stawiszycy sklep nr.48)- mętność=3,2±0,8NTU Mangan=56,7±7,9 µg/1Mn	LHS.9051.1.241. 2019 z dnia 11.04.2019 (SP Miernów)	5	5
KW	663/PAF/2019 z dnia	3635/PAF/19 z dnia	5	5

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYWKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

	18.03.2019 (SP Miernów) 2269/PAF/2019 z dnia 25.06.2019 (Stawiszycy 43) 2646/PAF/2019 z dnia 30.07.2019 (Hydrofornia Stawiszycy) 3469/PAF/19 z dnia 16.10.2019 (SP z 22 08.2019 (Hydrofornia Stawiszycy)	16.10.2019 (SP SMIernów)		
RAZEM PPIS-5 /KW -5			10	10

Legenda:

PIS – Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Busku – Zdroju
KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego
mok – monitoring kontrolny
mop – monitoring przeglądowy
☐ - nie dotyczy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

s t w i e r d z a

jakość wody w wodociągu publicznym Stawiszycy w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B zał.nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r.poz.2294 ze zm).

U z a s a d n i e n i e:

Ogółem z wodociągu Stawiszycy pobrano do badania 5 prób wody w ramach nadzoru sanitarnego i 5 prób wody w ramach kontroli wewnętrznej.

W wodociągu Stawiszycy w 2019r. odnotowano jednokrotne przekroczenie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h powyżej 300 oraz przekroczenie parametru mętności 3,2 ±0,8 NTU przy dopuszczalnej wartości 1NTU i parametru manganu 56,7±7,9 µg/l Mn przy dopuszczalnej wartości 50µg/iMn

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz 2294 ze zm) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100j.t.k/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
- 200 j.t.k/1 ml w kranie u konsumenta
- 50µg/l Mn dopuszczalna wartość wskaźnika manganu
- 1 NTU dopuszczalna wartość wskaźnika mętności.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju zalecił w trybie bezzwłocznym podjęcie działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do odpowiadającej wymogom sanitarnym i poinformowanie o zakończeniu działań naprawczych i przedstawieniu pozytywnego wyniku badania wody. Przedsiębiorca podjął działania naprawcze i okazał się pozytywnym wynikiem badania wody. Na podstawie sprawozdań jakości wody wykonanej w ramach

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYBKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej wydano ocenę o przydatności jakości wody do spożycia przez ludzi. Za przekroczony parametr wody została wydana decyzja opłatowa.

Przeprowadzone analizy pozostałych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia oraz w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego Stawiszycy wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r poz. 2294 ze zm).

Zarządca wodociągu przeprowadził w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2019r oraz wykonano 5 badań jakości wody w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 2 decyzje /o warunkowej przydatności wody i decyzję stwierdzającą przydatność wody/ oraz wydał 10 bieżących ocen jakości wody.

Ocene jakości wody z wodociągu sieciowego Stawiszycy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (t.j Dz.U. z dnia 2019 poz.1437).

HA/KP

Otrzymują:


1. Wójt Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
2. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODŻYBKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

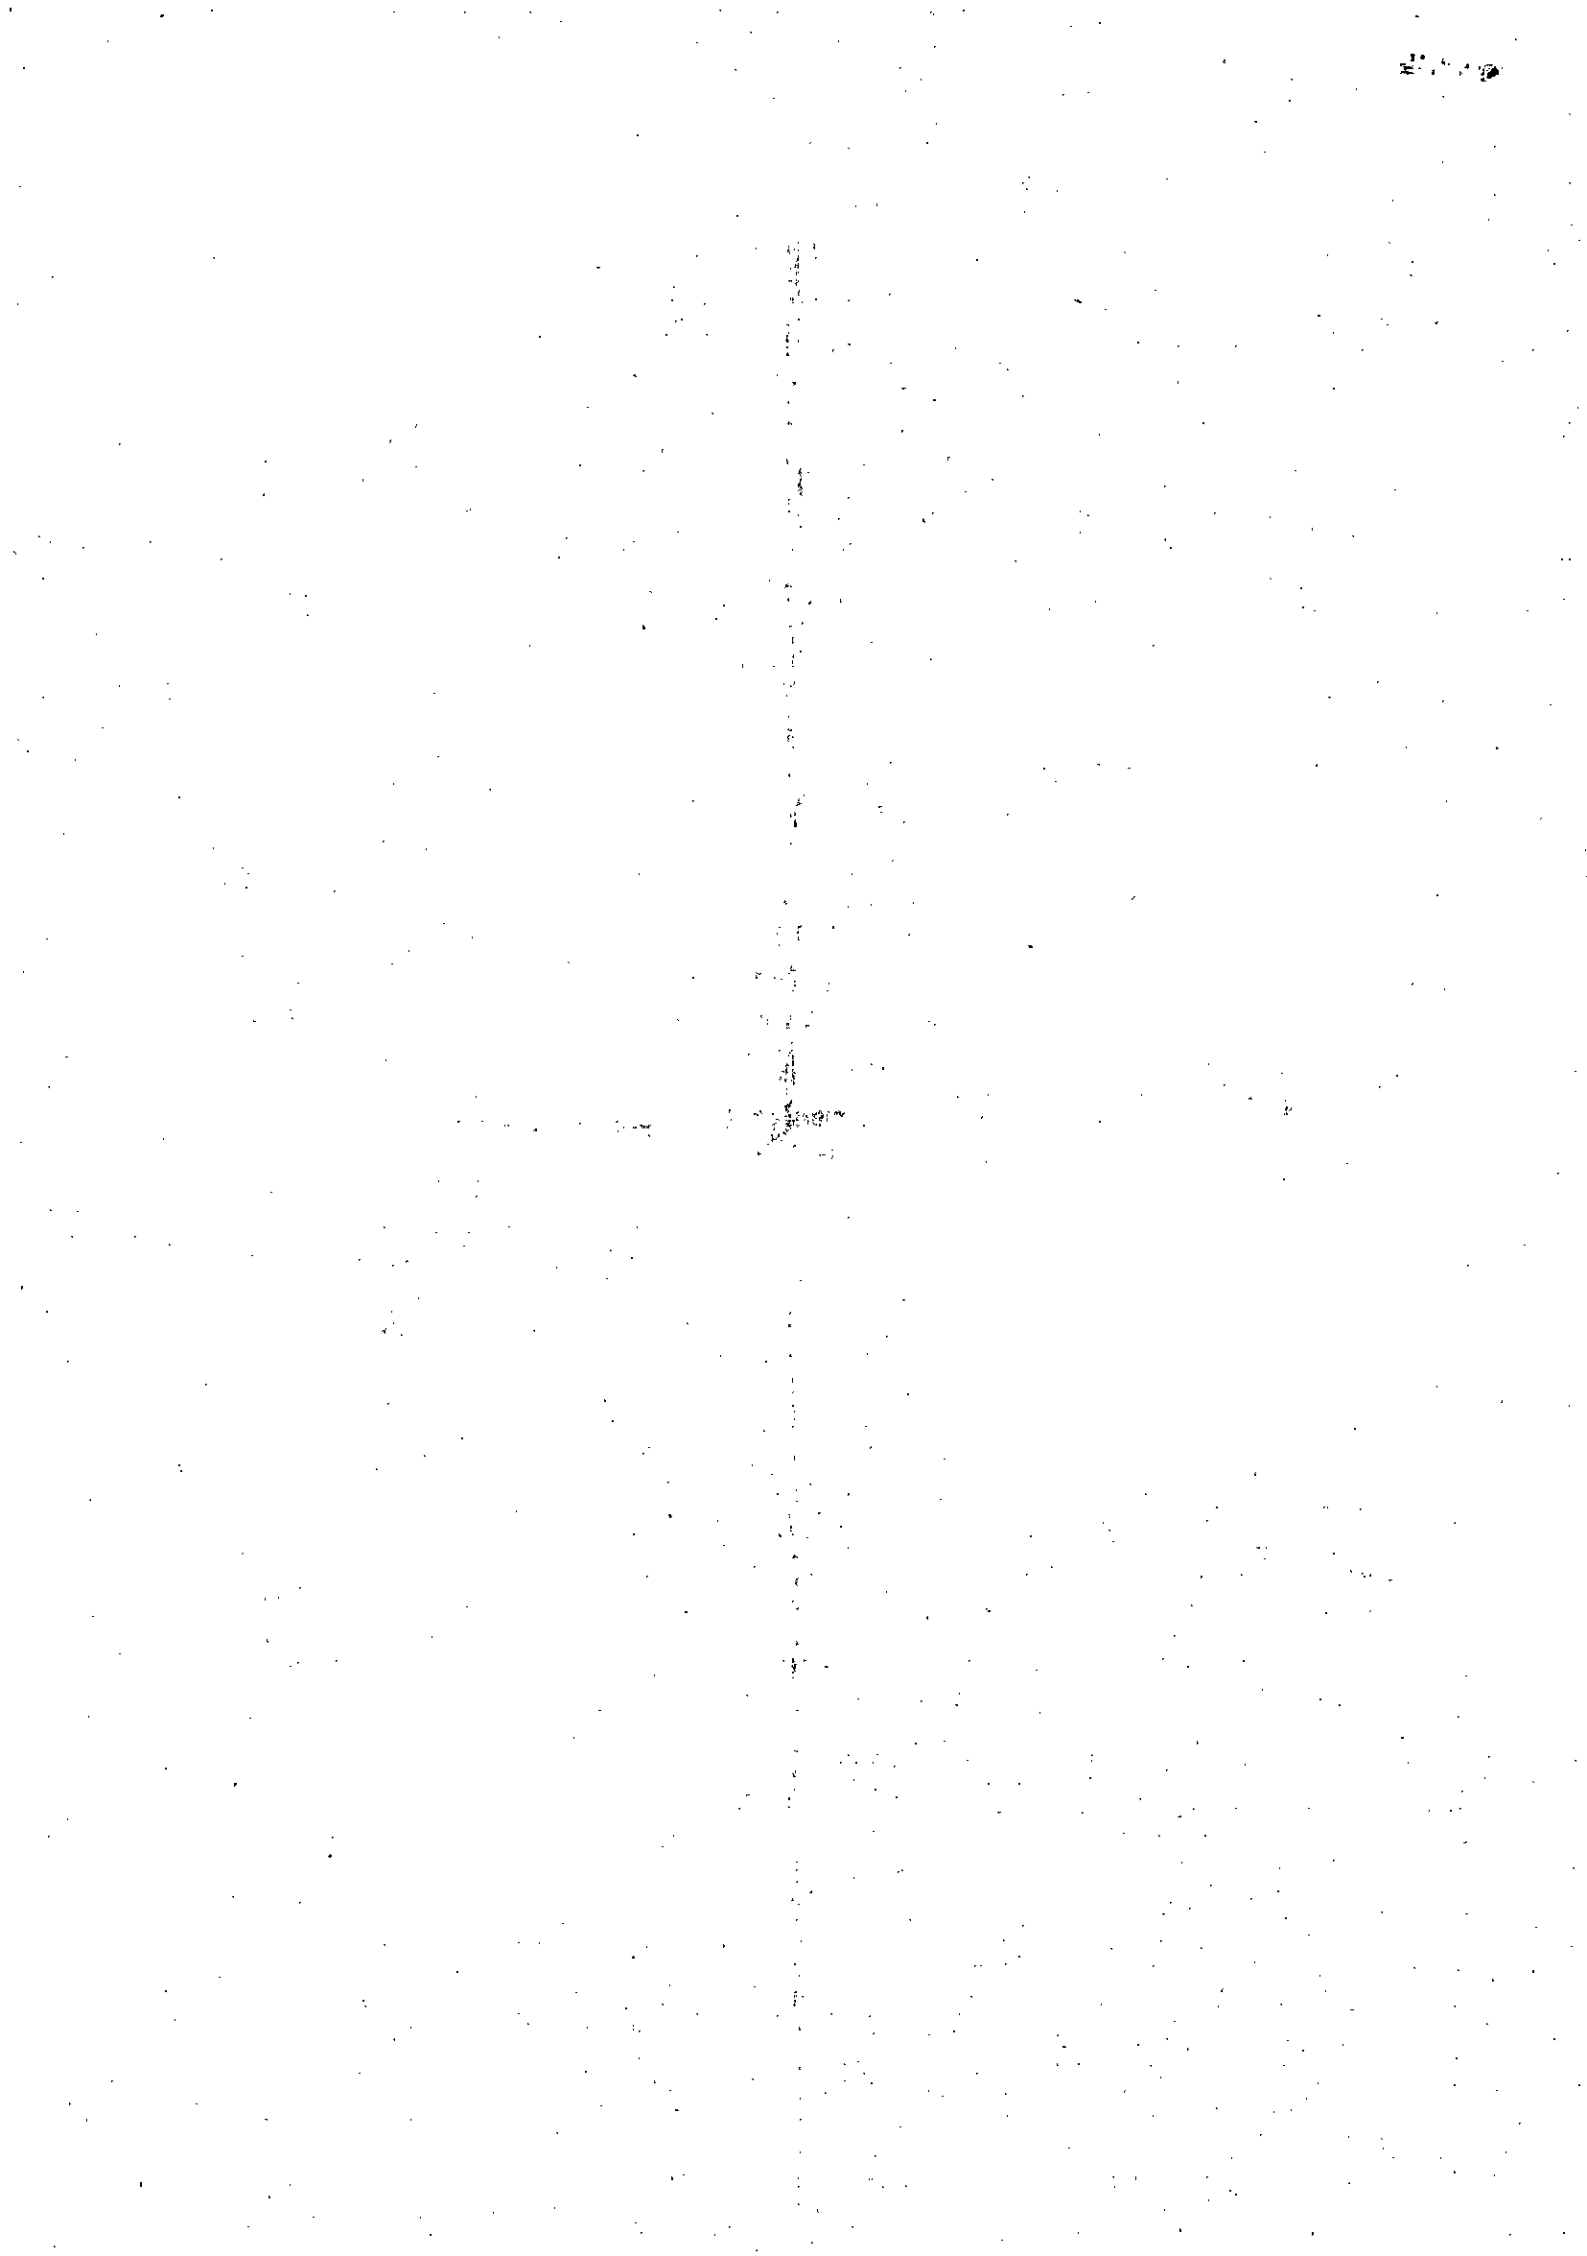



PAŃSTWOWY POWIATOWY

URZĄD GMINY ZŁOŃSKI INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.I a- 4261/2/2020

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2020r.

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019 dla wodociągu sieciowego CHROBERZ

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 59),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1437),
- § 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 poz.2294 ze zm)

oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej na podstawie wyników przekazanych do PPIS ze wskazaniem miejsca poboru), przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

WODOCIĄG Chroberz	mok	mop	Liczba wydanych ocen	RAZEM
Kontrole PPIS	Ib/3/N/19 z dnia 17.01.2019 (Chroberz SP) Ib/115/N/19 z dnia 18.03.2019 (SP Chroberz) Ib/270/N/19 z 15.07.2019 (OZ Chroberz) Ib/400/N/10 z dnia 11.10.2019 (SP Chroberz)	LHS.9051.1.240.2019 z dnia 11.04.2019 (SP Chroberz)	5	5
Kontrole KW	283/PAF/2019 z dnia 13.02.2019(Chroberz ul.Chrobrego 22)) 1779/PAF/2019 z dnia 28.05.2019 (Chroberz ul.Chrobrego 20) 3026/PAF/2019 z dnia 21.08.2019 (Chroberz ul. Parkowa 8a)	2833/PAF/2019 z dnia 30.07.2019 (SP Chroberz)	5	5

niepodlega

POLSKA
STULĘCIE ODŻYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

	3470/PAF/2019 z dnia 16.10.2019 (SP Cchroberz)			
RAZEM PPIS -5 KW-5			10	10

Legenda:
PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Busku – Zdroju
KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego
mok – monitoring kontrolny
mop – monitoring przeglądowy
☒ - nie dotyczy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju
s t w i e r d z a

jakość wody w wodociągu publicznym Chroberz w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B zał.nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r.poz.2294 ze zm).

U z a s a d n i e n i e:

W wodociągu publicznym Chroberz w 2019r .przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia oraz kontroli wewnętrznej wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministara Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r poz. 2294 ze zm) Ogółem pobrano 5 prób wody w ramach nadzoru sanitarnego i 5 prób wody w ramach kontroli wewnętrznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badania wody wydał 5 bieżących ocen jakości wody oraz 5 ocen w ramach kontroli urzędowej PPIS w Busku-Zdroju.

Ocenę jakości wody z wodociągu sieciowego Chroberz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j Dz.U. z dnia 2019 poz. 1437).
HA/KP

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Złota
2. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej
- 3.a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Krzysztof Socha

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W BUSKU-ZDROJU

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

URZĄD GMINY ŻŁOTA

2020 -01- 31

SE.I a- 42617/2/20

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2020r.

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019 dla wodociągu sieciowego ŻŁOTA LUBOWIEC

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 59),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j Dz.U. z 2019 r. poz.1437),
- art.22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 poz.2294 ze zm)

oraz na podstawie sprawozdań (§10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej) na podstawie wyników przekazanych do PPIS ze wskazaniem miejsca poboru), przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

WODOCIĄG Żłota Lubowiec	mok	mop	Liczba wydanych ocen	RAZEM
Kontrole PPIS	Ib/2/N/19 z dnia 17.01.2019 (SP Żłota) Ib/271/N/19 z dnia 15.07.2019 (UG Żłota) Ib/354/N/19 z dnia 10.09.2019 (Wola Chroberska 2) Ib/440/N/19 z dnia 18.11.2019 (SZGK Żłota)	LHS.9051.1.242.2019 z dnia 11. 04.2019 (UG Żłota)	5	5
KW	285/PAF/2019 z dnia 13.02.2019(SZGK Żłota) 1667/PAF/2019 z dnia 22.05.2019 (UG Żłota) 2270/PAF/2019 z dnia 25.06.2019 (Żurawniki 22) 3025/PAF//2019 z dnia 21.08.2019 (Biskupice 14)	3196/PAF/2019 z dnia 06.09.2019 (SP Żłota)	5	5
RAZEM PPIS 5/KW/5			10	10

niepodlega

PÓLSKA
STULCÓW ODŻYWKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Legenda:

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Busku – Zdroju

KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego

mok – monitoring kontrolny

mop – monitoring przeglądowy

■ - nie dotyczy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza

jakość wody w wodociągu publicznym Złota Lubowiec w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B zał.nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r.poz.2294 ze zm).

Uzasadnienie:

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia i w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego Złota Lubowiec wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r poz.2294 ze zm). Ogółem zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2019r przebadano 5 prób wody w ramach nadzoru sanitarnego i 5 prób wody w ramach kontroli wewnętrznej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 10 bieżących ocen jakości wody.

Ocene jakości wody z wodociągu sieciowego Złota Lubowiec Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (t.j Dz.U. z dnia 2019 poz.1437).

HA/KP

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
2. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota
3. a/a


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Krzysztof Socha

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY



INSPEKTOR SANITARNY

W BUSKU-ZDROJU

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.I a- 4261/2/20

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2020r.

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2019 dla wodociągu sieciowego ZŁOTA GRABY

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1437),
- art.22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 poz.2294 ze zm)

oraz na podstawie sprawozdań (§10 ust 1) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej na podstawie wyników przekazanych do PPIS ze wskazaniem miejsca poboru),przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

WODOCIĄG Złota Graby	mok	mop	Liczba wydanych ocen	RAZEM
Kontrole PPIS	1b/151/N/19 z dnia 08.04.2019 (Osiedle Graby posesja nr2) 1b/399/N/19 z 11.10.2019 (Złota Graby 10)		2	2
KW	637/PAF/2019 z dnia 15.03.2019 (Złota Graby 3) 2644/PAF/2019 z dnia 15.07.2019r (Złota Graby5)	4085/PAF/2019 z dnia 31.10.2019 (Graby 2)	3	3
RAZEM PPIS/KW			5	5

Legenda:

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Busku – Zdroju

KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego

mok – monitoring kontrolny

mop – monitoring przeglądowy

☐ - nie dotyczy

niepodlega

PÓLSKA
STULĘCIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

stwierdza

jakość wody w wodociągu publicznym Złota Graby w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B zał.nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r.poz.2294 ze zm).

Uzasadnienie:

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju z wodociągu sieciowego Złota Graby oraz w ramach kontroli wewnętrznej wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r poz. 2294 ze zm). Zarządca wody w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadził 3 badania jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2019r oraz 2 badania w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 2 oceny o przydatności wody do spożycia oraz 3 oceny jakości wody na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej.

Ocene jakości wody z wodociągu sieciowego Złota Graby Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków t.j (t.j Dz.U. z dnia 2019 poz.1437).

HA/KP

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
2. Samorządowy Zakład Gospodarki komunalnej w Złotej ul. Parkowa 11, 28-425 Złota
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Krzysztof Socha

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI